

NACHWEIS-DOKUMENTATION – EINSPARZÄHLERPROJEKT (ESZ-A-2018044)

Hörburger GmbH, Objekt Nr. 4 – Einzelhandelsfiliale

1. Systembeschreibung

Betrachtet wird das Gesamt-System „Filiale“ in Bezug auf den elektrischen Gesamt-Energiebedarf. Zusätzlich genutzte Wärme ist vernachlässigbar, da diese nur für statische Heizkörper auf Nebenflächen genutzt wird. Die Verbraucher, welche in die energetische Betrachtung zur Optimierung miteinbezogen werden, sind: Beleuchtung, Lüftung und Heizung sowie Klimatisierung über die Wärmepumpe. Optimiert wird der Energiebedarf durch die Implementierung von bedarfsgeführten Regel- und Steuereinheiten für Klimatisierung, Lüftung sowie Beleuchtung. Als weitere Maßnahme werden ineffiziente Komponenten ausgewechselt.

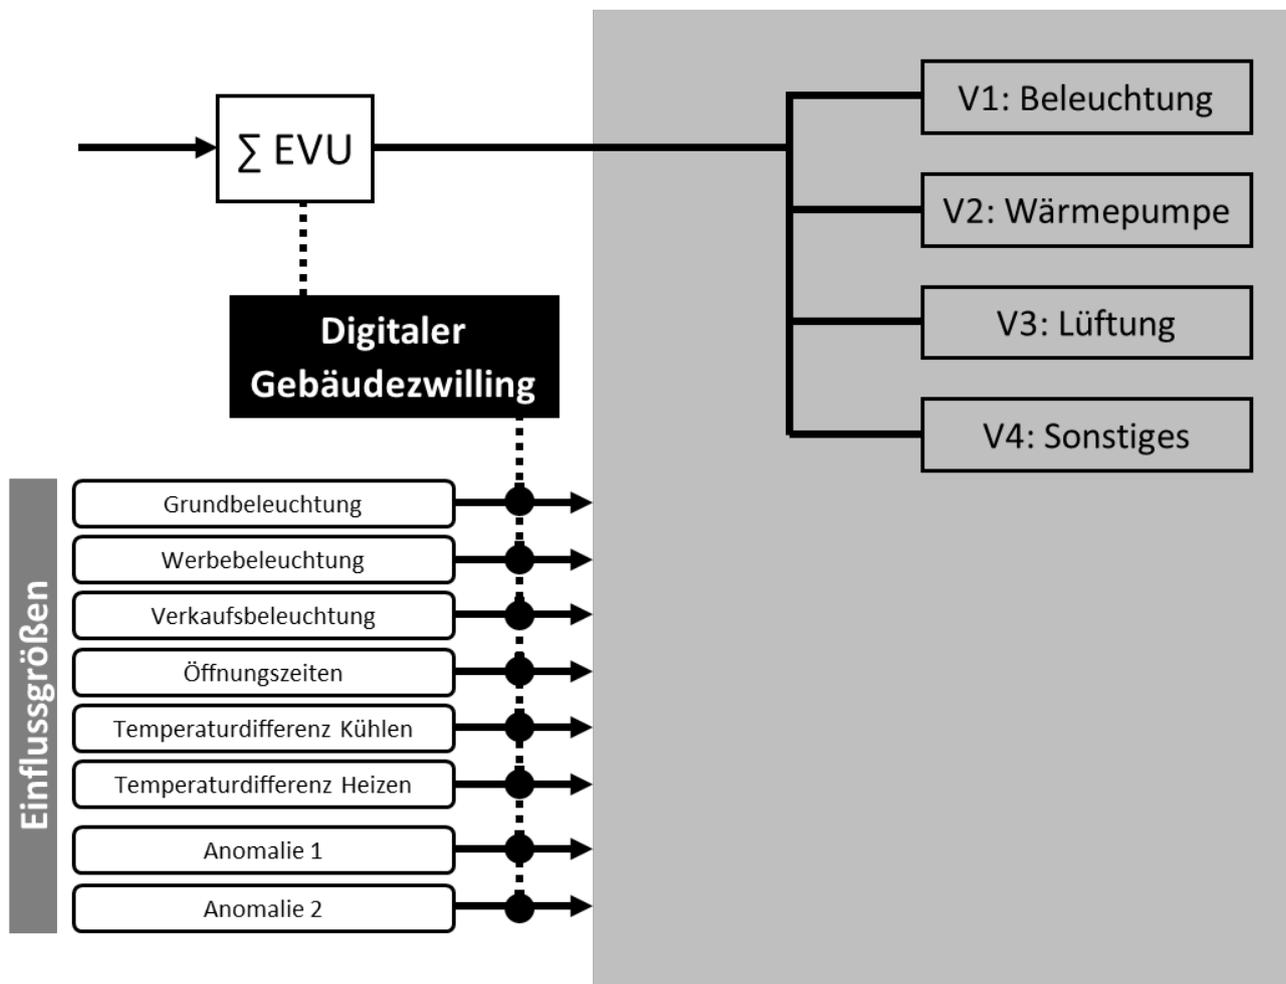


Abbildung 1: Systemskizze mit den Einflussgrößen für die betrachtete Filiale

Messkonzept: Standard-Messkonzept

Energieeffizienzmaßnahmen:

1. Austausch von konventioneller Beleuchtung durch LED
2. Austausch von Klimaaußengeräten durch effizientere Anlagen
3. Bedarfsgeführte Ansteuerung von Beleuchtung
4. Bedarfsgeführte Ansteuerung von Klimatisierungskomponenten und Lüftungsanlage

2. Modellbildung

Beschreibung der Einflussgrößen

Einflussgröße	Beschreibung
Werbebeleuchtung (x1)	Beschreibung der Schaltzeiten der Werbebeleuchtung
Öffnungszeiten (x2)	Beschreibung des Zeitplans der Geschäftszeiten der Filiale
Grundbeleuchtung (x6)	Beschreibung der Schaltzeiten der Grundbeleuchtung
Temperaturdifferenz Kühlen (x7)	Wert zur Beschreibung des Kühl-Falles in Abhängigkeit der Außentemperatur
Temperaturdifferenz Heizen (x8)	Wert zur Beschreibung des Heiz-Falles in Abhängigkeit der Außentemperatur
Anomalie 1 (x3)	Handübersteuerung 1 einzelner Klimageräte zu Nicht-Öffnungszeiten, die verhindert werden kann, mit Tagesbezug
Anomalie 2 (x4)	Zusätzliche identifizierte verhinderbare Last an Sonn- und Feiertagen

Tabelle 1: Einflussgrößen für die Modellbildung

Alle Einflussgrößen sind stündlich verfügbar. Ein einfacher **Zeitbezug mit der Funktion AN/AUS** wird wie folgt beschrieben:

- „1“ als Stundenwert beschreibt, dass die Komponente eingeschaltet ist.
- „0“ als Stundenwert beschreibt, dass die Komponente ausgeschaltet ist.
- Für Einflussgrößen nach der Effizienzmaßnahme liegen die Daten in einer höheren Auflösung vor, es werden zusätzlich neben einer „1“ und einer „0“ auch die Werte „0,25“, „0,5“ und „0,75“ für die Aktivität von 15, 30 und 45 Minuten genutzt.

Anomalien:

- Die Anomalien beziehen sich alle auf erhöhte Lastgänge. Es werden verschiedene Einflussgrößen genutzt, da sich die Beträge der erhöhten Lasten unterscheiden.

Die Werte für den Heiz-Fall und Kühl-Fall beschreiben sich wie folgt:

- Heiz-Fall: Schwellwert-Heizen“ – „Außentemperatur“
- Kühl-Fall: „Außentemperatur“ – „Schwellwert-Kühlen“

Außentemperatur-Einfluss und Schwellwert-Kühlen/-Heizen:

- Der Heiz-Fall und Kühl-Fall wird als Teil der elektrischen Last separat betrachtet.
- Analysen haben gezeigt, dass für die betrachtete Filiale innerhalb eines großen Temperaturspektrums geheizt und gekühlt wird
- Ein starker Anstieg in der Nutzung der Kühlung verzeichnet sich im Kühl-Ast ab einer Außentemperatur von > 10 °C
- Im Heiz-Ast verzeichnet sich ab einer Außentemperatur von < 10 °C eine zunehmende Aktivität der Heiz-Funktionalität
- Zusätzliche Analysen haben gezeigt, dass die höchste Korrelation zwischen Außentemperatur und elektrischer Last resultiert, wenn Heizaktivität ab < 10 °C und Kühlaktivität ab > 10 °C angenommen wird.

Baseline-Zeitraum

Zur Bildung des Modells und als Baseline wurde der Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 24.07.2018 vor Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen gewählt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte im August 2018 bis Anfang September 2018, sodass der Berichtszeitraum ab dem 10.09.2018 begann.

Baseline-Bildung

Zur Baseline-Bildung wird die Modellbildung auf Basis der Regressions-Analyse anhand von Stunden-Werten durchgeführt. Die hohe Auflösung auf Stundenbasis dient außerdem dazu das Modell als Digitalen Gebäudewilling sowohl zur Prognose von Energieverbräuchen und -potenzialen als auch zur Erkennung von Anomalien einzusetzen. Als Lastgangdaten wurden Daten vom RLM-Einspeisezähler des Messstellenbetreibers genutzt.

3. Ergebnisse und Auswertung

Beispielhafte Ausschnitte des Lastgangs

Im Folgenden wird der tatsächliche Lastgang dem Modelllastgang in drei Darstellungen gegenübergestellt. Dazu wird der Verlauf im Zeitraum der Baseline-Bildung, der Effizienz-Maßnahme sowie des Berichtszeitraums aufgezeigt. Der unbereinigte Lastgang (in rot) zeigt den tatsächlich gemessenen Lastgang auf. Der bereinigte Lastgang (in schwarz) zeigt den durch die Einflussgrößen gebildeten Lastgang als Modell auf. Im Baseline-Zeitraum kann gegengeprüft werden, wie gut das Modell den IST-Lastgang abbildet. Die zweite Darstellung im Umsetzungszeitraum der Effizienzmaßnahme zeigt den Rückgang der Last durch die Maßnahme auf. In der dritten Darstellung ist im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums zu sehen, inwieweit sich der Betrieb der Filiale geändert hat und die resultierende Auswirkung auf den Lastgang.

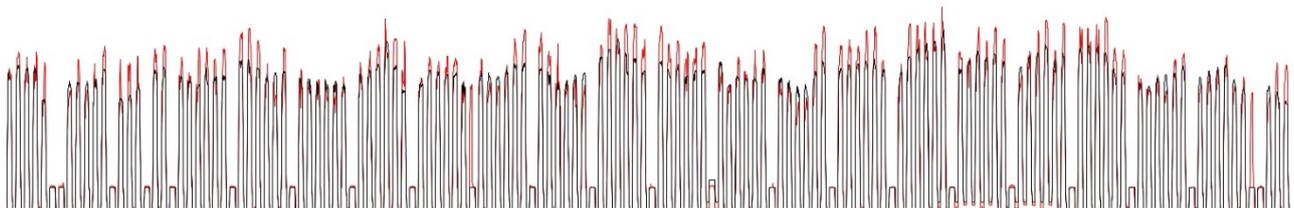


Abbildung 2: Ausschnitt aus Baseline-Zeitraum (Mai 2016 – September 2016). Rot: unbereinigt; Schwarz: bereinigt.

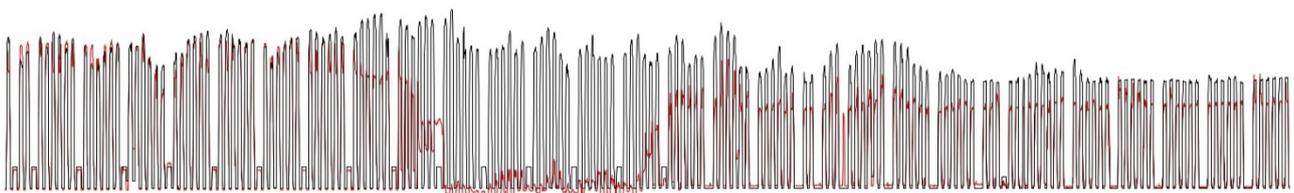


Abbildung 3: Ausschnitt Umsetzungszeitraum der Effizienzmaßnahme (Mai 2018 – Dezember 2018). Rot: unbereinigt; Schwarz: bereinigt.

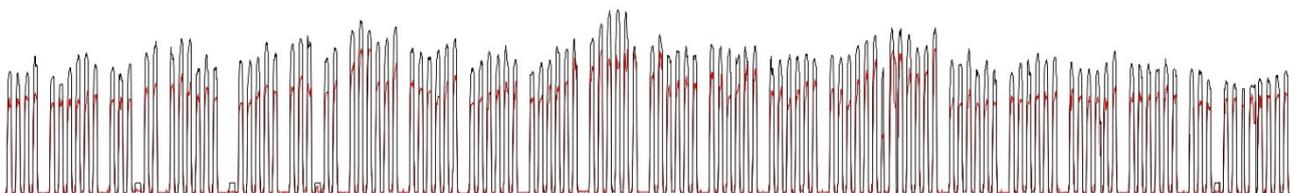


Abbildung 4: Ausschnitt Berichtszeitraum (November 2019 – März 2020). Rot: unbereinigt; Schwarz: bereinigt.

Ergebnis der Baseline-Bildung

Als Ergebnis der statistischen Modell-Bildung ergibt sich folgende mathematische Funktion in Abhängigkeit der acht Einflussgrößen:

$$\text{Lastgang [kW]} = 1,16 + 2,07 * x_1 + 9,10 * x_2 + 1,32 * x_3 + 3,84 * x_4 + 6,27 * x_5 + 1,10 * x_6 + 0,48 * x_7 + 0,10 * x_8$$

Wobei die Zuordnung zu den Einflussgrößen aus der Tabelle der vorherigen Seite entnommen werden kann.

Die Lineare Regression zur Erstellung des Modells zeigt dabei folgende statistische Ergebnis-Werte auf:

Multipler Korrelationskoeffizient	0,966
Bestimmtheitsmaß	0,933
Adjustiertes Bestimmtheitsmaß	0,933
Standardfehler	2,58
Beobachtungen	22.488

Tabelle 2: Statistische Ergebniswerte der linearen Regression

Einsparungen im Zeitraum 10.09.2018 – 14.06.2023 (Ergebnis aus Berechnung nach Modellanpassung):

Energiemenge: 70.607 kWh

Effizienzsteigerung: 18 % (eingesparte Energiemenge in Bezug auf Modell-Verbrauch im Betrachtungszeitraum)

Ergänzende Anmerkungen nach Überarbeitung zum 4. Zwischennachweis 2022:

- Die Abhängigkeit der Last von der Außentemperatur während der Öffnungszeiten am Standort wurde durch Auftragung der Messwerte im Baseline-Zeitraum in einem Streudiagramm untersucht.
- Ein Außentemperatureinfluss im Heizfall konnte nicht nachgewiesen werden. Die Einflussgröße Temperaturdifferenz Heizen (x8) wurde daher aus dem Modell gestrichen.
- Nach Neuberechnung der Modellparameter ergibt sich für den Modelllastgang folgende Funktion:

$$\text{Lastgang_neu [kW]} = 1,16 + 2,06 * x_1 + 9,09 * x_2 + 1,33 * x_3 + 3,84 * x_4 + 6,25 * x_5 + 1,49 * x_6 + 0,45 * x_7$$

Mit den statistischen Werten:

Multipler Korrelationskoeffizient: 0,966; Bestimmtheitsmaß: 0,933; Adj. Bestimmtheitsmaß: 0,933;

Standardfehler: 2,58.

- Die aus der Differenz von Modell- und gemessenem Lastgang berechneten Energieeinsparungen ändern sich im bisher betrachteten Nachweiszeitraum um insgesamt +2 %. Nachfolgend eine vergleichende Übersicht der bisherigen (eingereichten) mit den Neuberechneten Summen.

	Berechnete Energieeinsparungen in kWh		
	Bisheriges Modell (eingereicht)	Nach Modellanpassung	Abweichung
1. Förderjahr	11.995	12.158	1 %
2. Förderjahr	14.291	14.516	2 %
3. Förderjahr	8.537	8.686	2 %
4. Förderjahr	16.281	16.599	2 %
Gesamt	51.104	51.960	2 %

Tabelle 3: Vergleich der berechneten Energieeinsparungen in kWh vor und nach der Modellanpassung

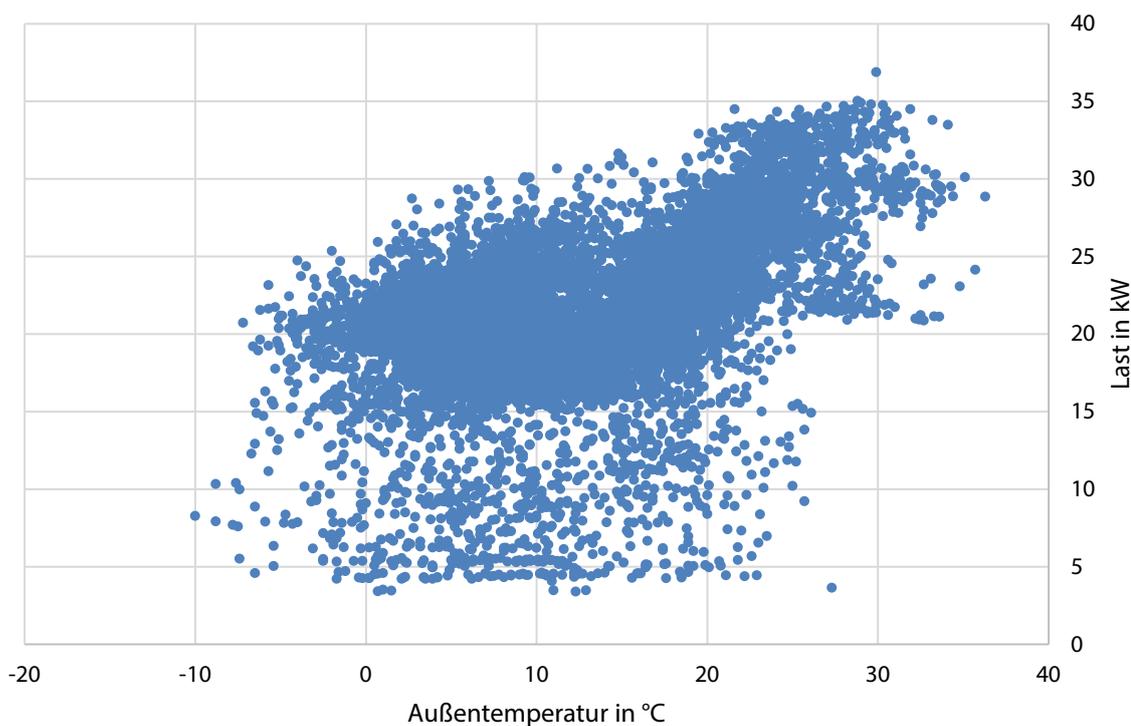


Abbildung 5: Temperaturabhängigkeit der Last im Baseline-Zeitraum (01.01.16 – 24.07.18, Öffnungszeiten)

Sie haben Fragen zu diesem Nachweis oder ganz allgemein zum Förderprogramm Einsparzähler und unseren Lösungen?

Wir sind gerne für Sie da.

Hörburger GmbH
Niederlassung Erfurt
Am Urbicher Kreuz 32
99099 Erfurt

Ihr Ansprechpartner:
Anni Blumenstock
Tel. +49 (0) 361 / 44214-0
E-Mail: erfurt@hoerburger.de

www.hoerburger.de

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages